155
~~154~~
124

鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司
备件材料请购说明

申报编号：_____项次 _____

水箱温度计补偿电缆请购说明

一、 请购明细：

物料编号	名称	型号	品牌	数量	单位	备注
FH0410000061	水箱温度计补偿电缆	HY-AFBHFBRP 1*3*0.75mm^2	天康	500	米	详见附件一

二、 用途说明：电炉炉体水箱温度传输

三、 主要参数：

1、电缆颜色：黑、棕、蓝三色

2、额定电压: 500V

3、导体:多股纯铜绞线（表面镀锌）

4、绝缘体：每根导线外包云母护套、每根云母护套外包玻璃纤维层（中间填充增加耐拉麻绳）、整个导线外包石棉护套。

5、使用特性：允许使用温度 500 ℃ ； 耐火性能：1000 ℃ 以下 90 分钟内熔丝不熔断；可弯绕使用，外加火焰不燃烧，无有害有毒气体。

四、 是否接受替代：接受替代

五、 使用环境概述：高温、粉尘

六、 相关附件： 无

七、 保固期限：保固期 1 年

八、 其他说明：厂商送来的备件需符合请购说明要求，附出厂测试报告方可验收，我方收货后进行检验测试合格后方予验收。

九、 请购人联系方式：

请购单位：炼钢部仪电作业区　　姓　名：陈永强

手　　机：13544350217　　邮　箱：lz6F005@lisco.com.cn

十、 附件资料（共 1 页）

部长：　　作业长：　　请购人：陈永强

鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司
备件材料请购说明

申报编号：_____项次 _____
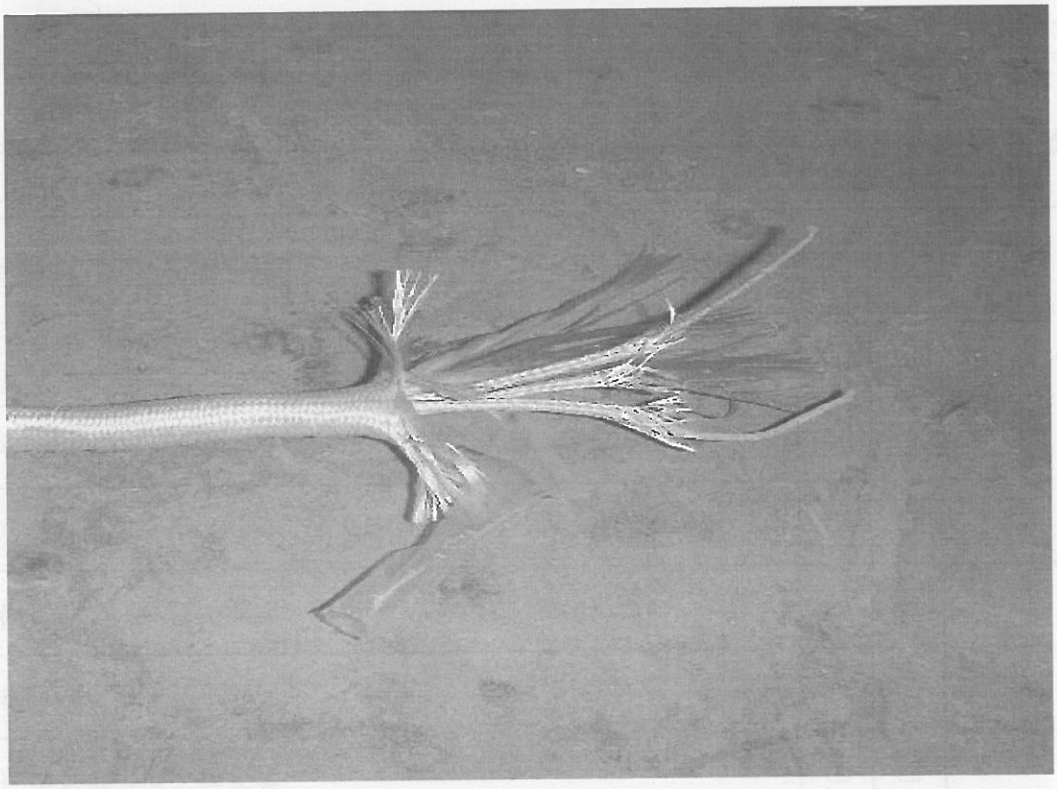
附件一：